

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2016 жылғы «12» қаңтардағы № 8
және Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2015 жылғы «25» желтоқсандағы
№ 1060 бірлескен бұйрығына
17-қосымша

Білім беру объектілері үшін өрт қауіпсіздігі саласындағы тексеру парағы

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
Тексеруді тағайындау туралы акт № 1740-023-120

Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы «Астана» Ішкі істер Б/Б
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН 190 740 023 120
Орналасқан мекенжайы Астана қаласы, Абылайхан көшесі № 1

P/c №	Талаптар тізбесі	Талап етіледі	Талап етілме йді	Талап арға сәйкес	Талап арға сәйкес емес
1	2	3	4	5	6
1. Ұйымдастыру іс-шаралары					
1	Олардың өрт қауіптілігіне тиісті, өртке қарсы режимді белгілейтін бұйрықтың немесе нұсқаулықтың болуы				
2	Әрбір объектіге, әрбір жарылыс қаупі бар және өрт қауіпті учаскеге (шеберханаға, цехқа) өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтың болуы				
3	Өрт болған жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарларының болуы				
4	Жекелеген жұмыс учаскелерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдардың болуы				
5	Қызметкерлерге өртке қарсы нұсқамадан және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кейінгі оқудан өткеннен кейін ғана жұмыс істеуге рұқсат беру				
6	Өрт-техникалық комиссиялары мен ерікті өртке қарсы құралымдардың болуы				
2. Аумақты ұстау					
7	Өрт сөндіру автомобильдерінің ғимараттарға, құрылыстарға, технологиялық қондырғыларға өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне өту жолдарының болуы				
8	Ғимараттар мен құрылыстар, көлік тұрағы және ғимараттар мен құрылыстардың құрылысы (қондырғысы) арасындағы өртке қарсы арақашықтықтарды материалдармен және жабдықтармен үйіп тастауға жол бермеу				
9	Аумақты ұстау (жанғыш қалдықтардан, қоқыстан, ыдыстан, түскен ағаш жапырақтарынан, жанғыш қоқыстан және басқа да жанғыш материалдардан уақтылы тазарту).				
10	Сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінің техникалық жай-күйіне, оларды пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау (өрт сөндіру гидранттарын жылына кемінде екі рет тексеру, қысқы уақытта қар мен мұздан тазарту және оларды жылы ұстау)				
11	Өртке қарсы сумен жабдықтау көздері орналасқан орындарды өрт қауіпсіздігі белгілерімен және көрсеткіштерімен қамтамасыз ету				
12	Ұйымның аумағында түнгі уақытта өрт гидранттарын, сыртқы өрт сатыларын, өрт сөндіру құралдарының орналасқан жерлерін, сондай-ақ өрт сөндіру су айдындарына өту жолдарын, ғимараттар мен құрылыстарға кіру жолдарын жылдам табу үшін сыртқы жарық беру құралдарының болуы				
3. Ғимараттар мен құрылыстарды ұстау					
13	Үй-жайлардың, ғимараттардың (құрылыстардың), өндірістік және қоймалық мақсаттағы ғимараттардың эвакуациялық шығу есіктерінде, сыртқы технологиялық қондырғыларда олардың өрт-жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша санаттары туралы, сондай-ақ онда орналасқан жарылыс қаупі немесе өрт қауіпті аймақтардың санаттары туралы ақпарат орналастыру				
14	Ғимараттардан, үй-жайлардан эвакуациялық шығу жолдарының саны және олардың жобалық шешімге (оның ішінде эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарының жарықтандырылуы, өлшемдері мен көлемдік-жоспарлау шешімдері, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша) сәйкестігі				
15	Эвакуациялық жолдар мен шығуларды (оның ішінде өтетін жерлер, дәліздер, тамбурлар, галереялар, лифт холлдары, саты алаңдары, баспалдақ марштары, есіктері, эвакуациялық люктер) түрлі материалдармен, бұйымдармен, жабдықтармен, өндірістік қалдықтармен, қоқыспен және басқа да заттармен үйіп тастау, сондай-ақ эвакуациялық шығу есіктерін шегелеп тастау				
16	Шығу тамбурларында киімге арналған кептіргіштер мен ілгіштер, шешінетін орынды				

	орналастыру, сондай-ақ мүқамалдар мен материалдарды сақтау (оның ішінде уақытша)				
17	Эвакуациялау жолдарында табалдырықтар (есіктердің ойықтарындағы табалдырықтарды есептегенде), қозғалмалы және көтеріліп-түсірілетін есіктер мен қақпалар, айналатын есіктер мен турникеттер, сондай-ақ адамдарды еркін эвакуациялауға кедергі келтіретін басқа құрылғыларды орнату				
18	Қабырғалары мен төбелерін өңдеуге, қаптауға және бояуға арналған жанғыш материалдарды, сондай-ақ отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттарды есептегенде, эвакуациялау жолындағы сатылар мен басқыш алаңдарын қолдану				
19	Саты торларының, дәліздердің, холлдар мен тамбурлардың өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйінде бекітуге, сондай-ақ оларды алып тастау				
20	Түтіндемейтін саты торларында ауа аймақтарын шыныдау немесе терезе жапқыштармен жабу				
21	Есіктер шыныларында және фрамугтарда арматураланған шыныны қарапайым шынымен ауыстыру				
22	Эвакуациялау жолдарында еркін және ғимараттан шығу бағыты бойынша ашылатын есіктер орнату				
23	Эвакуациялық шығулар есіктеріндегі тиектерді ғимарат ішіндегі адамдардың ішінен кілтсіз ашу мүмкіндігін қамтамасыз ету				
24	Саты торлары мен дәліздерде қоймаларды (қосалқы үй-жайларды) орнатуға, сондай-ақ баспалдақ марштарының астында және саты алаңдарында заттарды, жиһаз бен өзге жанғыш материалдарды сақтауға жол бермеу				
25	Жертөле және цокольдық қабаттардан тікелей сыртқа қарай және ғимараттың, құрылыстың, құрылымның ортақ баспалдақ алаңынан оқшауланған эвакуациялық шығу жолдарын орнату				
26	Құрылыс конструкцияларының, жылу оқшаулайтын материалдардың, жабдықтың металл тіреулерінің, қоймалық үй-жайлардың ағаш конструкцияларының өрттен қорғау жабынының болуы және жай-күйі				
27	Шатыр үй-жайларының, сондай-ақ технология шарттары бойынша адамдардың тұрақты болуы талап етілмейтін техникалық қабаттар мен жертөлелердің есіктерін құлыппен жабуы қамтамасыз ету. Көрсетілген үй-жайлардың есіктерінде кілттердің сақталатын орны туралы ақпараттың болуы				
28	Шатырларды, техникалық қабаттарды, желдету камераларын және басқа да техникалық үй-жайларды өндірістік учаскелерді, шеберханаларды ұйымдастыру үшін, сондай-ақ өнімді, жабдықты, жиһазды және басқа заттарды сақтау үшін пайдалануға жол бермеу				
29	Ғимараттың барлық қабаттарының терезелерінде, жертөлелер терезелері мен шұңқыршаларына торлар орнатуға (мекеменің қоймалық үй-жайларын, кассаларын, қару тұратын бөлмелерін, құпия бөлмелерін қоспағанда) жол бермеу				
30	Лифт холдарында қоймаларды, дүңгіршектерді, шағын дүкендерді орналастыруға жол бермеу				
31	Өрт шыққан жағдайда қауіпсіздік аймақтарына жататын балкондарды, лоджиялар мен галерияларды шынылауға жол бермеу				
32	Нәтижесінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау жағдайы нашарлайтын, өрт сөндіргіштерге, өрт сөндіру қрандарына және басқа өрт қауіпсіздігі құралдарына қолжетімділік шектелетін немесе автоматты өртке қарсы қорғау жүйелерінің (автоматты өрт сигналын беру, стационарлық автоматты өрт сөндіру қондырғылары, түтінді кетіру жүйелері, құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелері) әрекет ету аймағы азаятын көлемдік-жоспарлау шешімдерін өзгертуге жол бермеу				
33	Балкондар мен лоджияларда есіктерді, люктерді, аралас секцияларға өтетін жерлерді және сыртқы эвакуациялау сатыларына шығу жолдарын жиһазбен, жабдықпен немесе басқа заттармен үйіп тастауға жол бермеу				
34	Жертөлелер мен цокольдық қабаттарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, ок-дәрілерді, жарылғыш заттарды, газ толтырылған баллондарды, аэрозольдық буылтүюдегі тауарларды, целлоидты және басқа жарылыс-өрт қауіпті заттар мен материалдарды сақтауға және қолдануға жол бермеу				
35	Қабаттардағы дәліздерден, холлдардан, көрермен жайынан, тамбурлардан және баспалдақ алаңдарынан эвакуациялық шығулардың жобада көзделген есіктерін, эвакуациялау жолдарында қауіпті өрт факторларының таралуына кедергі келтіретін басқа есіктерді алып тастауға жол бермеу				
36	Өртке қарсы ішкі су құбырының өрт сөндіру қрандарын 1,35 м биіктікте орнату, түтік құбырлар мен ұңғымаларды жинақтау				
37	Шкафтың есігінде әріптік «ӨК» индексін, жакын өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірін көрсету				
38	Өрт сөндіретін түтікқұбырларды құрғақ, жақсы шиыршықталған және қрандар мен окпандарға жалғанған күйінде күтіп ұстау				
39	Сорғы стансасының үй-жайларында өртке қарсы сумен жабдықтаудың жалпы схемасы мен сорғыларды байлау схемасының болуы				
40	Өрт сөндіру сорғыларының электр қозғалтқыштарын үздіксіз коректендіру кәсіпорнын электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету				
41	Өрт қрандарына 6 айда кемінде бір рет ревизияны жүзеге асыру				
42	Жарамды алғашқы өрт сөндіру құралдарының талап етілетін санының болуы				
43	Өртке қарсы қабырғаларда ойықтарды өртке қарсы қақпалармен, есіктермен, терезелермен, люктермен және клапандармен, жабындармен толтырудың болуы				
44	Ғимараттарды, құрылыстар мен құрылымдарды әзірленбеген және бекітілмеген				

	жобалау-сметалық құжаттамасыз функционалдық максатын өзгертуге, күрделі жөндеу жүргізуге, техникалық қайта жабдықтауға, реконструкциялауға және қайта жоспарлауға жол бермеу				
45	Ғимараттардың, құрылымдар мен құрылыстардың шатырында сыртқы өрт сөндіру сатылары мен қоршауларының болуы және оларды жарамды күйде ұстау				
4. Желдету қондырғыларына қойылатын талаптар					
46	Өртүрлі максаттағы желдету жүйелерінің түтінге қарсы желдету жүйелерінің және транзиттік арналарының (оның ішінде ауа арналар, жинағыштар, шахталар) ауа өткізгіштері мен арналарының конструкцияларын жанбайтын материалдардан және отқа төзімді етіп жасау				
47	Өртке қарсы қалыпты ашылатын клапандарда автоматты және қашықтан басқарылатын жетектермен жабдықтау				
48	Қоршайтын құрылыс материалдарының желдету жүйелерінің отқа төзімді арналарымен және тіреулер (аспалар) конструкцияларымен қиысатын тораптарының осы арналар үшін талап етілетін шектерге отқа төзімділігінің сәйкестігі				
49	Желдету камераларында қандай да бір жабдықтар мен материалдарды сақтауға жол бермеу және оларды жабық күйде ұстау				
5. Электр желілерін, электр қондырғыларын және электротехникалық өнімдерді пайдалануға қойылатын талаптар					
50	Жарылыс қауіпті аймақтарда дайындаушы-зауыттың жарылыстан және (немесе) өрттен қорғау деңгейі мен түрінің белгісі жоқ электр жабдығын қолдануға жол бермеу				
51	Дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығында баяндалған қауіпсіздік талаптары бұзылған электр желілері мен электр энергиясын қабылдағыштарды, бұзылулары өрттің туындауына әкелуі мүмкін электр қабылдағыштарын пайдалануға (ұшқын, қысқа тұйықталу, кәбілдер мен сымдардың окшаулауының рұқсат етілгеннен жоғары қызуын, апатқа қарсы және өртке қарсы қорғауды автоматты басқару жүйелерінің істен шығуын тудыратын), сондай-ақ бүлінген немесе қорғаныш қасиеттері мен окшаулауын жоғалтқан электр сымдары мен кәбілдерін пайдалануға жол бермеу				
52	Бүлінген және бекітілмеген розеткаларды, ажыратқыштарды, басқа электрлік қондырғы бұйымдарын пайдалануға жол бермеу				
53	Электрмен қыздырылатын аспаптарды барлық жарылыс-өрт қауіпті және өрт қауіпті үй-жайларда қолдануға жол бермеу				
54	Стандартты емес (қолдан жасалған) электрмен қыздырылатын аспаптарды қолдануға, калибрленбеген балқыма ендірімелерді және ток күшінің көбеюі мен қысқа тұйықталудан қорғайтын қолдан жасалған басқа аппараттарды пайдалануға жол бермеу				
55	Электрлік қалқандар, электр қозғалтқыштар және іске қосу аппаратурасы жанында жанғыш (оның ішінде тез тұтанатын) заттар мен материалдарды орналастыруға (жинауға) жол бермеу				
56	Электр сымдары мен кәбілдердің жалғаулары мен ұштарын пайдалануға жол бермеу				
57	Электр шамдары мен шырағандарды қағазбен, матамен және басқа жанғыш материалдармен орауға, сондай-ақ шырағанның конструкциясында көзделген қапактары (шағыратқыштары) және қорғаныш торлары алынған шырағандарды пайдалануға жол бермеу				
58	Егер олардың болуы дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығында көзделген болса, электр үтіктерді, электр плиткаларды, электр шайнектерді және басқа электрмен қыздырылатын аспаптарды өрттің туындау қаупін болдырмайтын арнайы тұғырықтары (коректену цокольдері, қыздырғыш дөңгелектер) пайдалануға жол бермеу				
59	Конструкциясында көзделген жылу реттегіштер болмаған немесе бұзылған кезде электр қыздырғыш аспаптарды қолдануға жол бермеу				
60	Үй-жай ішіне ыстық кендір қабығын алмай, сауытпен қапталған кәбілдерді төсегуге жол бермеу				
61	Барлық ток өткізгіш бөліктерді, бөлу құрылғыларын, аппараттар мен өлшеуіш аспаптарды, сондай-ақ бөлгіш түріндегі сақтандырғыш құрылғыларын, ажыратқыштарды және тек жанбайтын негіздегі барлық іске қосатын аппараттар мен электр қондырғыларының аспаптарын (мрамор, текстолит, гетинакс) монтаждау				
62	Өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, пісіру және арнайы қысқыштардың көмегімен өткізгіштер мен кәбілдердің сымдарын жалғау, түйіндеу және тармақтауды орындау				
63	Ғимараттарда, құрылыстар мен құрылымдарда сыртқы технологиялық қондырғыларда жобала көзделген найзағайдан қорғайтын ақаусыз құрылғылардың болуы				
64	Найзағайдан қорғау құрылғыларының жерге қосатын құрылғысының электрлік кедергісін өлшеуді жылына кемінде бір рет өткізу және актімен ресімдеу				
65	Тез тұтанатын немесе жанғыш сұйықтықтар, сондай-ақ жанғыш газдар айналатын, сақталатын немесе қайта өңделетін ғимараттардың ішінде және ашық кеңістікте орналасқан технологиялық аппараттардың барлық металл конструкцияларын, сұйық қоймаларды, газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдерін өткізгіштерді және басқа құрылғыларды қайта пайда болатын найзағайдан және статикалық электр зарядтарынан қорғау үшін қорғаныштың жерге тұйықтағышының болуы				
66	Қосылу және таралу қораптарында қорғаныс қапактарының болуы				
6. Жылыту жүйелерін пайдалануға қойылатын талаптар					
6.1 Отын түріне тәуелсіз, жылу генератор аппараттары					
67	Жылу шығаратын аппараттарды пайдалану шарттарына бұзушылыққа, оларды осы максатқа ыңғайланбаған үй-жайларда (орындарда) орналастыруға жол бермеу				

68	Қандай да бір ақаулары мен зақымдары бар жылу шығаратын аппараттарды пайдалануға жол бермеу				
69	Жылыту пештері мен жүйелерінің түтін құбырлары, түтіндіктері және басқа элементтері тікелей жылыту маусымының алдында, сондай-ақ жылу беру маусымы кезінде: үш айда кемінде бір рет - жылыту пештері үшін; екі айда кемінде бір рет - үздіксіз әрекеттегі пештер мен ошақтар үшін тазарту				
70	Пештерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда көзделмеген жанғыш заттарды (қатты, сұйық, газ тәрізді) отын ретінде қолдануға жол бермеу				
71	Жанғыш заттар мен материалдарды пештер мен түтіндіктердің беттерінен 0,5 метр кем болатын арақашықтықта келтіруге жол бермеу				
72	Жанғыш заттарды, материалдарды, бұйымдар мен жабдықтарды пештердің оттығының санқылауларына дейін 1,25 метр кем және пештің басқа қыздырылатын бөліктеріне дейін 0,7 метр кем арақашықтықта орналастыруға жол бермеу				
73	Түтін каналының конструкциясында оларды ыстан кезеңдік тазарту үшін технологиялық тесіктердің болуы				
74	Сұйық, қатты және газ тәріздес отынмен жұмыс істейтін жылу шығаратын аппараттарда жөнделген есіктердің және жанғыш материалдардан өртке қарсы бөліктердің (аралықтардың) болуы				
6.2 Қатты отындағы жылу генератор аппараттары					
75	Қатты отынмен жұмыс істейтін жылу өндіргіш аппараттардың от жағатын есігі астындағы жанғыш материалдардан жасалған еден пеш жанындағы оның ұзындығында орналасқан тесіктерсіз 0,5 x 0,7 метр кем емес өлшемдегі оттық алдындағы металл табакпен қорғалған болуы				
76	Жағу үшін дайындалған отынды, сондай-ақ басқа жанғыш заттар мен материалдарды пештің алдындағы табакқа орналастыруға жол бермеу				
77	Қатты отын жағылатын пештерді жағу үшін тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолдануға жол бермеу				
78	Пештің оттығынан алып шыққаннан кейінгі қыздырылған және бықсыған материалдар болатын күл және кож өрттің туындау мүмкіндігін болдырмайтын, олар үшін арнайы қашықтатылған жерге әкетіліп, су құятын орындардың болуы				
79	Отынды (өздігінен лапылдап жанатын көмірді) осы үшін арнайы ыңғайланған үй-жайлардан тыс немесе жанатын құрылыстардан 8 метр жақын орналасқан, арнайы бөлінген алаңдардан тыс сақтауға жол бермеу				
6.3 Сұйық жанармайлы жылу генератор аппараттары					
80	Сұйық отынмен жұмыс істейтін аппаратты, апаттық төгілу кезінде отын бағындағы барлық отынды сыйдыратын металл табанға орналастыру				
6.4 Электрокалориферлер					
81	Желдеткіші істемей қалғанда қыздырылатын элементтерге электр энергиясын беруді тоқтататын жарамды сигнализациясы мен бұғаттауы, электрлік және жылу қорғанышымен көзделген, шығатын ауаның температурасын бақылайтын және оны реттейтін автоматикасы жұмыс істейтін электр калориферлерін қолдану				
82	Электр калориферінің сигнализациясы мен бұғаттауының сөніп қалуына жол бермеу				
83	Электр калориферінде немесе оның жанында киім немесе басқадай жанғыш материалдарды келтіруге жол бермеу				
84	Электр калорифердің корпусы мен желдеткіштің арасына иілгіш зат ретінде жанатын материалдар қолдануға жол бермеу				
6.5 Уақытша металл пештері					
85	Металл пештердің аяқтарының биіктігі 0,2 метр кем емес				
86	Металл аяқтарын мына арақашықтықтан кем емес жерде орнату: ағаш конструкциялардан, жиһаздан, тауарлардан, стеллаждардан, сөрелерден және басқа жабдықтардан - 1 метр; жанудан қорғалған конструкциялардан - 0,7 метр; от жағу ойықтарынан ағаш конструкциялар мен басқа жабдықтарға дейін - 1,25 метр				
87	Металл түтін құбырын терезе арқылы бөлген кезде, аралықтың орнына онда түтін құбырының өлшемінен үш диаметрден кем емес шатыр темірінің болуы				
7. Өрт автоматика жүйесін және қондырғыларын пайдалануға қойылатын талаптар					
88	Автоматты өрт сигнализациясы, автоматты өрт сөндіру және өрт кезінде адамдарды құлақтандыру жүйелерімен жабдықтау				
89	Арнайы даярлықтан өткен мамандардың немесе мамандандырылған ұйымдардың шарт бойынша уақтылы техникалық қызмет көрсету жұмыстарын өткізу және жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын жүргізу арқылы өрт автоматикасы жүйелері мен құрылғыларын жұмысқа қабілетті күйде ұстау				
90	Өрт автоматикасының жүйелерімен және құрылғыларымен жабдықталған объектіде мынадай техникалық құжаттама болуы тиіс				
91	Объектінің қызмет көрсететін персоналының объектіде монтаждалған құрылғылар мен өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының жұмыс істеу принциптерін білуі				
92	Қандай-да бір жабдықты ілу немесе бекіту үшін автоматты өрт сөндіру қондырғыларының құбырларын пайдалануға				
93	Автоматты өрт сөндіру қондырғыларының құбырларына өндірістік жабдықтар мен санитарлық құралдарды қосуға				
94	Спінклерлік автоматты өрт сөндіру қондырғыларының құбырларында орнатылған ішкі өрт қандарын өрт сөндіруден басқа мақсаттарға пайдалануға жол бермеу				

95	Өрт сөндірудің торғы стансасы мен басқару тораптарының үй-жайларында сорғы қондырғысының оған сәйкес сорғылар, басқару тораптары, ысырмалар мен басқа жабдықтар нөмірленуі тиіс принципті схемасының болуы				
96	Сорғы стансасы үй-жайларында жұмыс және авариялық жарықтандырудың, сондай-ақ өрт бекетімен телефон байланысының (диспетчерлік бөлменің) болуы				
8. Қосымша талаптар					
97	Оқушылармен және студенттермен тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі қағидасымен және өрт шыққан жағдайдағы іс-әрекеттермен танысу сабақтарын өткізу. Бастауыш сыныптармен, сондай-ақ мектепке дейінгі балалар мекемелерінде әңгімелесулер өткізу. Жалпы білім беретін мектептерде, кәсіби мектептерде, колледждер мен жоғары оқу орындарында өрт қауіпсіздігі қағидасын оқу бойынша нұсқаулық сабақтарын өткізу				
98	Зертханаларда тез тұтанатын сұйықтықтар мен жанғыш сұйықтықтарды ауысымдық қажеттіліктен артық мөлшерде сақтауға жол бермеу				
99	Егер тартпалы шкафта орындалатын операцияға қатысы жоқ заттар, материалдар мен жабдықтар болса, сондай-ақ олар жарамсыз және желдеткіш жүйесі іске қосылмаған болса, онда олармен жұмыс істеуге жол берілмеу				
100	Тартпалы шкафтардың тез тұтанатын заттармен жұмыс жүргізілетін ағаш бөліктері оттан қорғайтын лаппен сырлануы немесе жанбайтын материалдармен боялуы				
101	Жұмыс соңында қолданылған тез тұтанатын сұйықтықтар мен жанғыш сұйықтықтар арнайы жабық ыдыста жиналуын, бұдан әрі пайдаға асырылуы үшін зертханадан шығарылуын қамтамасыз ету				
102	Тез тұтанатын сұйықтықтар және жанғыш сұйықтықтарды канализацияға төгуге жол берілмеу				
103	Балалар мекемелерінің көп қабатты ғимараттарында кіші жастағы балалардың топтары (сыныптары) екінші қабаттан жоғары орналастырмау				
104	Сыныптарда, кабинеттерде, шеберханаларда, жатын бөлмелерде, асханалар мен басқа да бөлмелерде жиһаздар мен жабдықтарды орналастыру кезінде адамдарды кедергісіз эвакуациялауды және өрт сөндіру құралдарын алуы қамтамасыз ету				
105	Оқу сыныптары мен кабинеттерінде шкафтарда, серелерде немесе тұрақты орнатылған тіреулерде сақталатын оқу процесін қамтамасыз етуге арналған қажетті жиһаздардың, аспаптардың, үлгілердің, керек-жарақтардың, құралдардың болуы				
106	Оқу сыныптары мен кабинеттеріндегі парталар (үстелдер) санының артық болуына жол бермеу				
107	Сабактар аяқталғаннан кейін кабинеттердегі, зертханалардағы және шеберханалардағы өрт, жарылыс және өрт қаупі бар барлық заттар мен материалдар жәке үй-жайларда орналастырылған жанбайтын шкафтарға (жәшіктерге) қою				
108	Балалар тәулік бойы болатын мектеп ғимараттары мен мектепке дейінгі балалар мекемелерінде телефон байланысы қамтамасыз етіліп, қызмет көрсету персоналының тәулік бойы кезекшіліктің болуы				

Лауазымды адам (адамдар)

Б.С. Елсез
(лауазымы)

А. Шегебаев
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))

Тексерілетін субъектінің басшысы

(колы)



(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы)

Тексерулер тағайындау туралы актілерді, тоқтату, қайта жаңғырту, тексеру мерзімдерін ұзарту туралы хабарлауларды, қатысушылардың құрамын өзгерту туралы актілерді тіркеу және тексеру мен оның нәтижелері жөніндегі ақпараттық есепке алу құжаттарын ұсыну ережесіне 3-қосымша

Тексеру тағайындау жөніндегі акт № 28

Жетісай қаласы

2017 жылғы «10» сәуір

1. Мемлекеттік орган атауы: Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі ММ
2. Тексеру жүргізуге уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) Т.А.Ә (ол болған кезде) және лауазымы, Мақтарал ауданының ТЖБ бастығы, а.қ. подполковнигі Б.Бекназаров, аға инженер а.қ. майоры Ғ.Жұмадилов, аға инженер а.қ. лейтенанты Б.Баһарам, бас маманы а.қ. капитаны А.Шаденов, ОҚО ТЖД ӨҚСБ және профилактикалық қызмет басқармасының бас маманы а.қ. аға лейтенанты Н.Перназараов, Сайрам ауданының ТЖБ аға инженері а.қ. подполковнигі Қ.Ақбаев, аға инженер а.қ. аға лейтенанты А.Гуламов.
3. Тексеру жүргізуге қатыстырылатын мамандар, кеңесшілер және сарапшылар туралы мәліметтер
4. №3 МӨСБ-нің аға инженері, азаматтық қорғау майоры А.Мырзабеков, №3 МӨСБ-нің аға инженері, азаматтық қорғау капитаны М.Еркинбеков, №3 МӨСБ-нің аға инженері, азаматтық қорғау аға лейтенанты Б.Тамырбаев, №3 МӨСБ-нің аға инженері, азаматтық қорғау капитаны Р.Жайлыбаев.

Тексерілетін субъектінің атауы немесе оған қарасты тексеру жүргізу тағайындаған жеке тұлғаның Т.А.Ә (ол болған кезде), оның орналасқан жері, сәйкестендіру нөмері (ЖСН/БСН), аумақтың телімі. Филиал және (немесе) заңды тұлғаның өкілдігі тексерілген жағдайда оның атауы мен орналасқан жері көрсетілсін.

«Алпамыс1» бөбекжай балабақшасы МКҚК.

Жетісай қаласы, Жоба көшесі №9, БИН: 140 740 023 120

5. Тексеру түрі: ерекше тәртіп бойынша
6. Тексеру жүргізу мерзімі: 10.04.2017-09.05.2017 жыл.
7. Тексеру жүргізудің құқықтық негіздері, соның ішінде міндетті талаптары тексеруге жататын нормативтік құқықтық актілері ОҚО ТЖД-нің 2017 жылдың I -ші жарты жылдық жұмыс жоспары, ҚР-ның 11.04.2014 жылы «Азаматтық қорғау туралы» №188 Заңының 38 бабы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы №375-V «Кәсіпкерлік кодексі» 144 бабы I тармағы, ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы, ҚР Үкіметінің 09.10.2014 жылғы №1077 қаулысымен бекітілген өрт қауіпсіздігі қағидалары
8. Тексерілетін кезең: 20.04.2016ж-09.05.2017ж

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы а.қ. подполковнигі


(мемлекеттік органның бірінші басшысының қолы және Т.А.Ә)

2017 жылғы «10» сәуір мемлекеттік органның мөрі



(актіні тіркеген тұлғаның лауазымы, Т.А.Ә, қолы)

Тіркеу мөртабаны

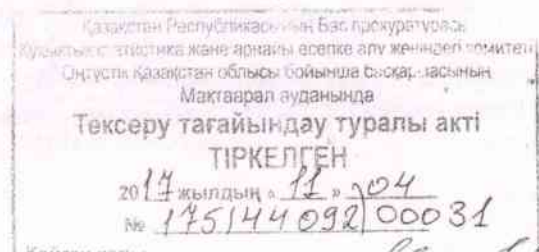

155-бап. Тексерілетін субъектінің не оның уәкілетті
өкілінің бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру
кезіндегі құқықтары мен міндеттері

1. Бақылау және қадағалау жүзеге асырылу кезіндегі тексерілетін субъектілер не олардың уәкілеттік берілген өкілдері:

1) тексеру жүргізу үшін келген бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарын объектіге тексеруге жібермеуге;

Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде көрсетілген, осы Кодекстің 141-бабына сәйкес бекітілген

тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі бойынша тексерулер және ішінара тексерулер жүргізу мерзімділігі сақталмаған;

осы Кодексте белгіленген мерзімдерге сәйкес келмейтін тексеру тағайындау туралы актіде көрсетілген мерзімдер асып кеткен не өтіп кеткен;

осы Кодекстің 144-бабы 3-тармағының 2), 8), 9) және 10) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, бақылау және қадағалау органы сол бір кезеңде сол бір мәселе бойынша бұрын тексеру жүргізілген тексерілетін субъектіге (объектіге) тексеру тағайындаған;

егер алдыңғы тексеру кезінде бұзушылықтар анықталмаған болса, осы Кодекстің 144-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жоспардан тыс тексеру тағайындалған;

осы Кодекстің 141, 143-баптарында және 146-бабының 1-тармағында көзделген ақпарат пен құжаттар болмаған;

егер «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) өзгеше көзделмесе, жасалған не әзірленіп жатқан қылмыстық бұзушылықтар туралы арызда немесе хабарда, жеке, заңды тұлғалардың және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуы туралы өзге де өтініштерде көрсетілген уақыт аралығы шеңберінен шығатын кезеңде тексеру тағайындалған;

тиісті өкілеттіктері жоқ адамдарға тексеру жүргізу тапсырылған;

осы Кодекстің 144-бабының 2-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, тексеруді тағайындау туралы бір актіде тексеруге тартылатын бірнеше тексерілетін субъект көрсетілген;

тексеру мерзімдері осы Кодексте белгіленген мерзімнен асырып ұзартылған;

осы Кодекстің 156-бабының 2-тармағына сәйкес осы Кодекстің талаптары өрескел бұзылған жағдайларда;

2) егер жүргізілетін тексерудің нысанасына жатқызылмаған немесе актіде көрсетілген кезеңге жатқызылмаған болса, мәліметтер бермеуге;

3) тексеруді тағайындау туралы актіге, тексерудің нәтижелері туралы актіге және мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) осы Кодексте және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға;

4) бақылау және қадағалау органдарының немесе лауазымды адамдардың тексерілетін субъектілердің қызметін шектейтін, заңға негізделмеген тыйым салуларын орындамауға;

5) тексеруді жүзеге асыру процесін, сондай-ақ лауазымды адамның қызметіне кедергі келтірместен, аудио- және бейнетехника құралдарының көмегімен лауазымды адамның тексеру шеңберінде жүргізген жекелеген әрекеттерін тіркеуге;

6) өз мүдделері мен құқықтарын білдіруі, сондай-ақ үшінші тұлғалардың осы тармақтың 5) тармақшасында көзделген әрекеттерді жүзеге асыруы мақсатында үшінші тұлғаларды тексеруге қатысуға тартуға құқылы.

2. Бақылау және қадағалау органдары тексерулер немесе тексерілетін объектіге бару арқылы бақылаудың және қадағалаудың өзге нысандарын жүргізген кезде тексерілетін субъектілер не олардың уәкілетті өкілдері:

1) осы Кодекстің 146-бабы 1-тармағының талаптары сақталған кезде, тексерілетін субъектінің аумағына және үй-жайына бақылау және қадағалау органдары лауазымды адамдарының кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге;

2) коммерциялық, салықтық не өзге де құпияны қорғау талаптарын сақтай отырып, бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарына қағаз және электрондық жеткізгіштердегі құжаттарды (мәліметтерді) не тексерудің нәтижелері туралы актіге қоса тіркеу үшін олардың көшірмелерін ұсынуға, сондай-ақ тексерудің міндеттері мен нысанасына сәйкес автоматтандырылған дерекқорға (ақпараттық жүйелерге) қолжетімділік беруге;

3) тексеруді тағайындау туралы актінің екінші данасында алғаны туралы белгі қоюға;

4) жүргізілген тексерудің нәтижелері туралы актінің екінші данасында ол аяқталған күні алғаны туралы белгі қоюға;

5) егер осы Кодексте не Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында өзгеше көзделмесе, тексеруді жүзеге асыру кезеңінде тексерілетін құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол бермеуге;

6) объектіге тексеру жүргізу үшін келген адамдардың осы объект үшін белгіленген нормативтерге сәйкес зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

7) хабарлама алған жағдайда, тексеру тағайындалған мерзімде тексерілетін объект тұрған жерде болуға міндетті.

Аманжолбеков Хатир Аубаев
(Тексерілетін субъектінің Т.А.Ө) қолы. 2017 жылғы «14» 04.

Приложение 1
к приказу Министра
внутренних дел
Республики Казахстан
от 29 октября 2015 года
№ 875
Форма

Казахстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі
Төтенше жағдайлар
комитетінің Оңтүстік Қазақстан
облысының Төтенше жағдайлар
департаментінің Мақтарал ауданының
Төтенше жағдайлар бөлімі,
Жетісай қаласы, М.Әуезов көшесі п/з.
Тел 6-71-71
2017 жылғы «14» 04



Отдел по чрезвычайным ситуациям
Мақтаральского района Департамента по
чрезвычайным ситуациям Южно-
Казахстанской области Комитета по
чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних
дел Республики
Казахстан.

Город Жетісай, ул. М.Ауезова б/н

Тел 6-71-71

Нетісай Акт құрастыру орны/
место составления Акта

ТЕКСЕРІС НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ 28 АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

«14» 04 2017 жылғы/года _____ Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Абылайхан көшесі №1
акті жасалған орын/место составления акта

Тексеріс субъектісінің (объектісінің) орналасу мекенжайы/ _____ Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы,
Абылайхан көшесі №1 Адрес местоположения субъекта (объекта) проверки:

(облыс, қала, көше, даңғыл/область, город, улица, проспект)

Кәсіпорынның басшысы/руководитель предприятия: _____ «Алпамыс батыр» бөбекжай-балабақшасы
МКҚК-ның меңгерушісі Х.Алмагамбетова

аты-жөні /фамилия, инициалы

Бақылау органының атауы: _____ «Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі» ММ _____
Наименование органа контроля

Мемлекеттік инспектор (Мемлекеттік инспекторлар):

Государственным инспектором (государственными инспекторами)

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі бас маманы, азаматтық қорғау капитаны
А.Шаденов

Тексеріс жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты-жөні (ол болған кезде), лауазымы/ фамилия, имя,
отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку

катысуымен/в присутствии _____ «Алпамыс батыр» бөбекжай-балабақшасы МКҚК-ның шаруашылық
менгерушісі С.Көшербаев

Тексерілетін субъектінің атауы немесе тегі, аты-жөні (ол болған кезде), тексеруді жүргізу кезінде қатысқан
жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы / наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии)
проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавших
при проведении проверки:

«20» «04» 2016 жыл - «14» «04» 2017 жыл аралығында /в период с _____ по _____ 20__ г.

азаматтық қорғау саласындағы (өрт қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныс) Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарын сақтау жөнінде айрықша тәртіп бойынша, ішінара, жоспардан тыс
(кешенді, тақырыптық) тексеріс жүргізілді/проведена проверка по особому порядку, выборочная,
внеплановая (комплексная, тематическая) по соблюдению требований законодательства Республики
Казахстан в области гражданской защиты (пожарной безопасности, гражданской обороны)

«Алпамыс батыр» бөбекжай балабақшасы МКҚК

кәсіпорынның, объектінің, учаскенің атауы/наименование предприятия, объекта, участка

Мақтарал ауданының _____ құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі уәкілетті органында
тіркелген тексеру тағайындау туралы «11» 04. 2017 ж. № 175144092/00031 актісі

Акт о назначении проверки от «___» _____ 20__ года №___ зарегистрированный в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам _____

Тексеріс жүргізу нәтижесінде азаматтық қорғау (өрт қауіпсіздік, азаматтық қорғаныс) саласындағы мынадай талаптардың бұзушылықтары анықталды/ По результатам проведения проверки выявлены следующие нарушения требований в сфере гражданской защиты (пожарной безопасности, гражданской обороны):

14.04.2017 жылы сағат 17-00 минуттарда Жетісай қаласы, Абылайхан көшесі №1 мекенжайда орналасқан «Алпамыс батыр» МКҚК бөбекжай-балабақшасы ғимаратының өртке қарсы жағдайына ерекше тәртіп бойынша тексеру кезінде өрт қауіпсіздігі кемшіліктері анықталған жоқ.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Қәсіпкерлік Кодексінің 152-бабы 4-тармағына сәйкес, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге де белгіленбесе, тексеріс нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржылық шығындар қажет болған жағдайда, қарсылықтар болмаған кезде тексерілетін субъект үш жұмыс күнінен кешіктірмей, тексерісті жүргізген бақылау және қадағалау органының басшысымен келісілетін мерзімдерді көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде қолданылатын шаралар туралы акпарат беруге құқылы.

Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат проверяемый субъект вправе не позднее трех рабочих дней при отсутствии возражений предоставить информацию о мерах, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков, которые согласовываются с руководителем государственного органа, проводившего проверку, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Тексерілетін субъекті өкілінің, сондай-ақ тексерісті жүргізу кезінде қатысқан адамның актімен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолы немесе қол қоюдан бас тартуы: Сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого объекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи: _____

қолы/подпись/

Мактарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

бас маманы, азаматтық қорғау капитаны

Тексеріс жүргізген лауазымды адамның аты-жөні/фамилия, инициалы должностного лица, проводившего проверку

2017 жылғы/год « 14 » 04

Актіні алдым / Акт получил:

қолы/подпись/

Кәсіпорынның (қауіпті өндірістік объектінің) басшысы /руководитель предприятия (опасного производственного объекта)

2017 жылғы/год « 14 » 04